


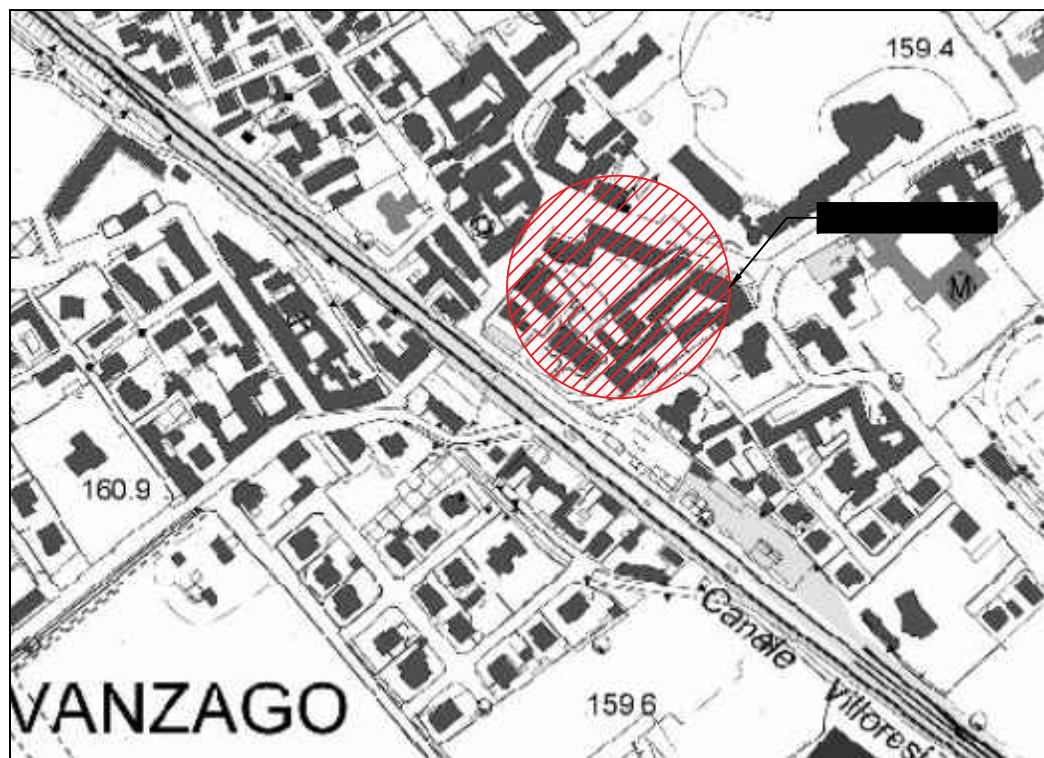

Corrisponde Tavoletta CTR Scala 1:10.000
Sez.: Vanzago

Il Responsabile
Fabio Musio

LEGENDA

- LINEA MT INTERRATA IN PROGETTO
- LINEE MT INTERRATE IN DEMOLIZIONE



Scala
C.I.
Data
10/04/2026
ODL

COMUNE DI VANZAGO (MI)

Spostamento cavo MT interferente con lavori RFI.
Dismissione cavo su Via Gian Castelli e posa nuovo
cavidotto in Via Gattinoni, Via Vittorio Emanuele II e
Via Umberto I.

n. Progetto	Progetto		Visionato	Autorizzazioni
	Tecnico Progettista	Disegnatore		Responsabile Area Tecnica
	Emilio Tira	Emilio Tira	Giuseppe Palamara	Fabio Musio



CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E DI ESERCIZIO

TENSIONE DI ESERCIZIO E CLASSE ISOLAMENTO A 15000 V

CORRENTE ALTERNATA TRIFASE ALLA FREQUENZA DI 50 Hz

IMPIANTO n.	LINEE 15000 V SVILUPPO IN m	CONDUTTORE TIPO
1	280	A

— LINEA MT IN CAVO INTERRATO

CONDUTTORE TIPO	TIPO E SEZIONE CONDUTTORE
A	CAVO ELICATO Al 3x1x240 mm ²

PARTICOLARE SEZIONE DELLO SCAVO — RETE MT

